


Scenariul 5.B. Scurgerea întregii cantități de substanțe periculoase dintr-o cisternă la transvazare din cisterna în rezervoarele-tancuri de solvenți, – scenariu subsecvent scenariului 5.A în zona valvelor de alimentare posibil a genera explozie

UVCE

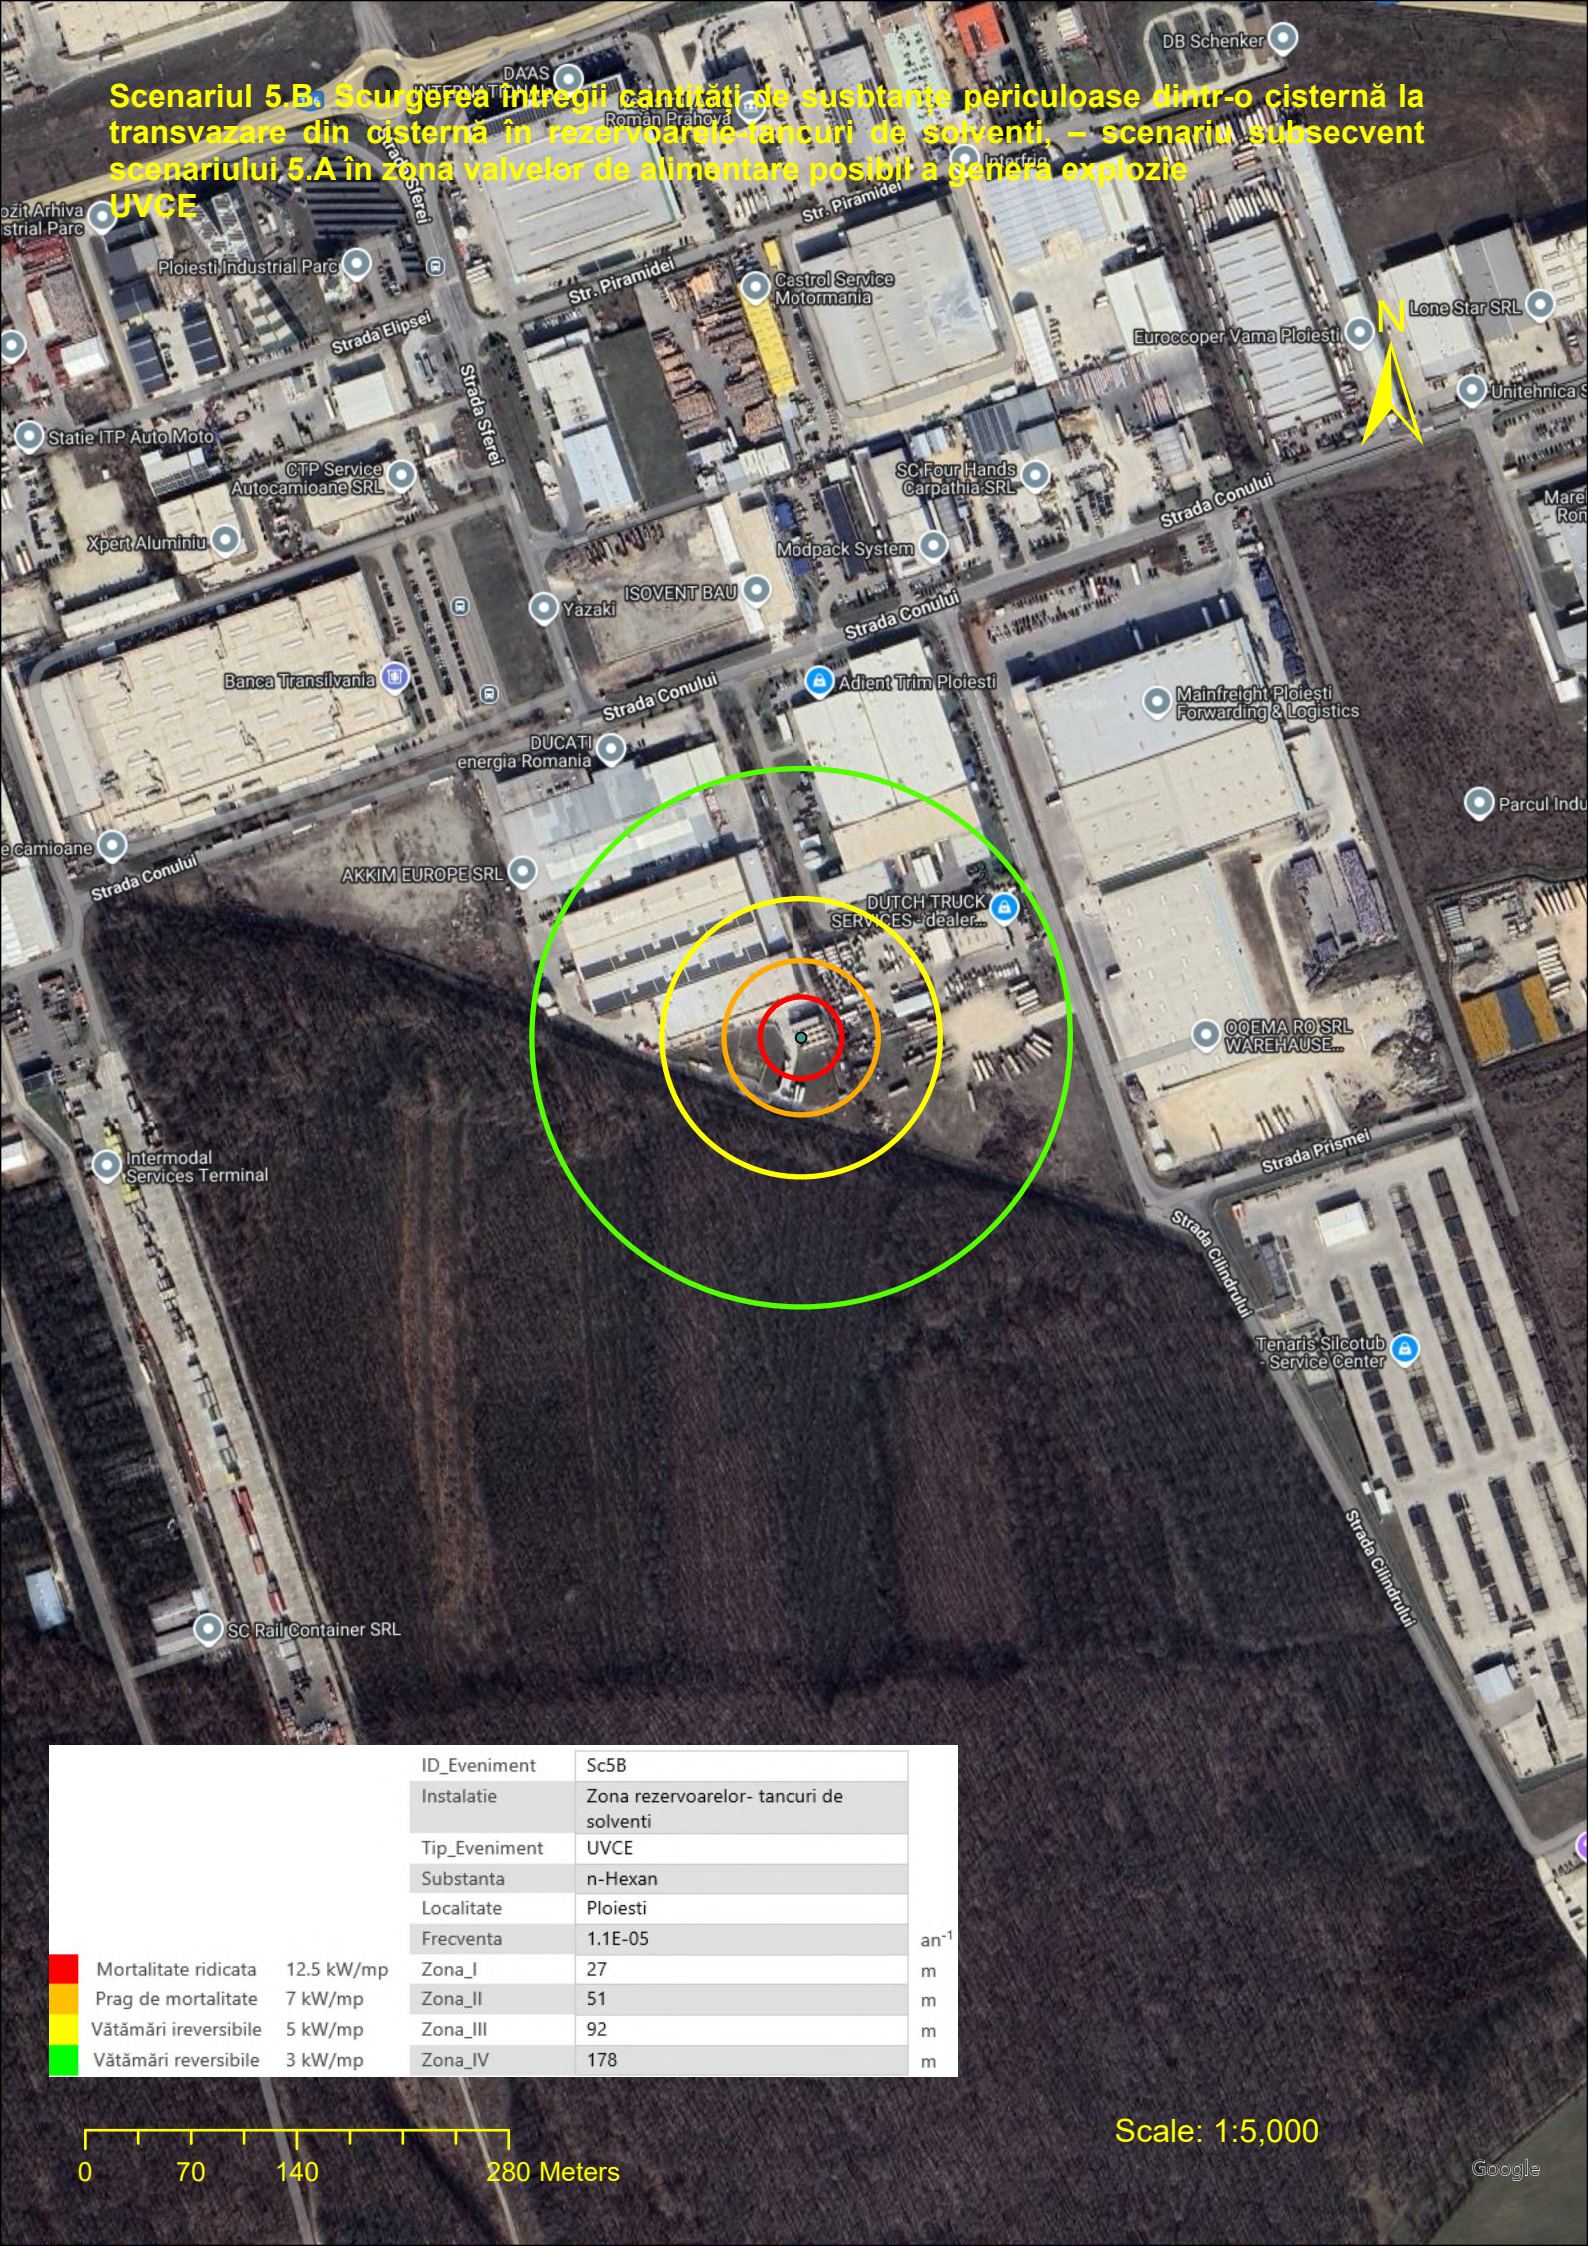

		ID_Eveniment	Sc5B		
		Instalatie	Zona rezervoarelor- tancuri de solvenți		
		Tip_Eveniment	UVCE		
		Substanta	n-Hexan		
		Localitate	Ploiesti		
		Frecventa	1.1E-05		
				an ⁻¹	
		Zona_I	27	m	
		Zona_II	51	m	
		Zona_III	92	m	
		Zona_IV	178	m	

<div></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp
<div></div>	Prag de mortalitate	7 kW/mp
<div></div>	Vătămări ireversibile	5 kW/mp
<div></div>	Vătămări reversibile	3 kW/mp

0 70 140 280 Meters

Scale: 1:5,000