


# Scenariu de accident cu incendiu la Rezervorul de păcură 40-50 T13 IAFPE\_T13\_PoolFire

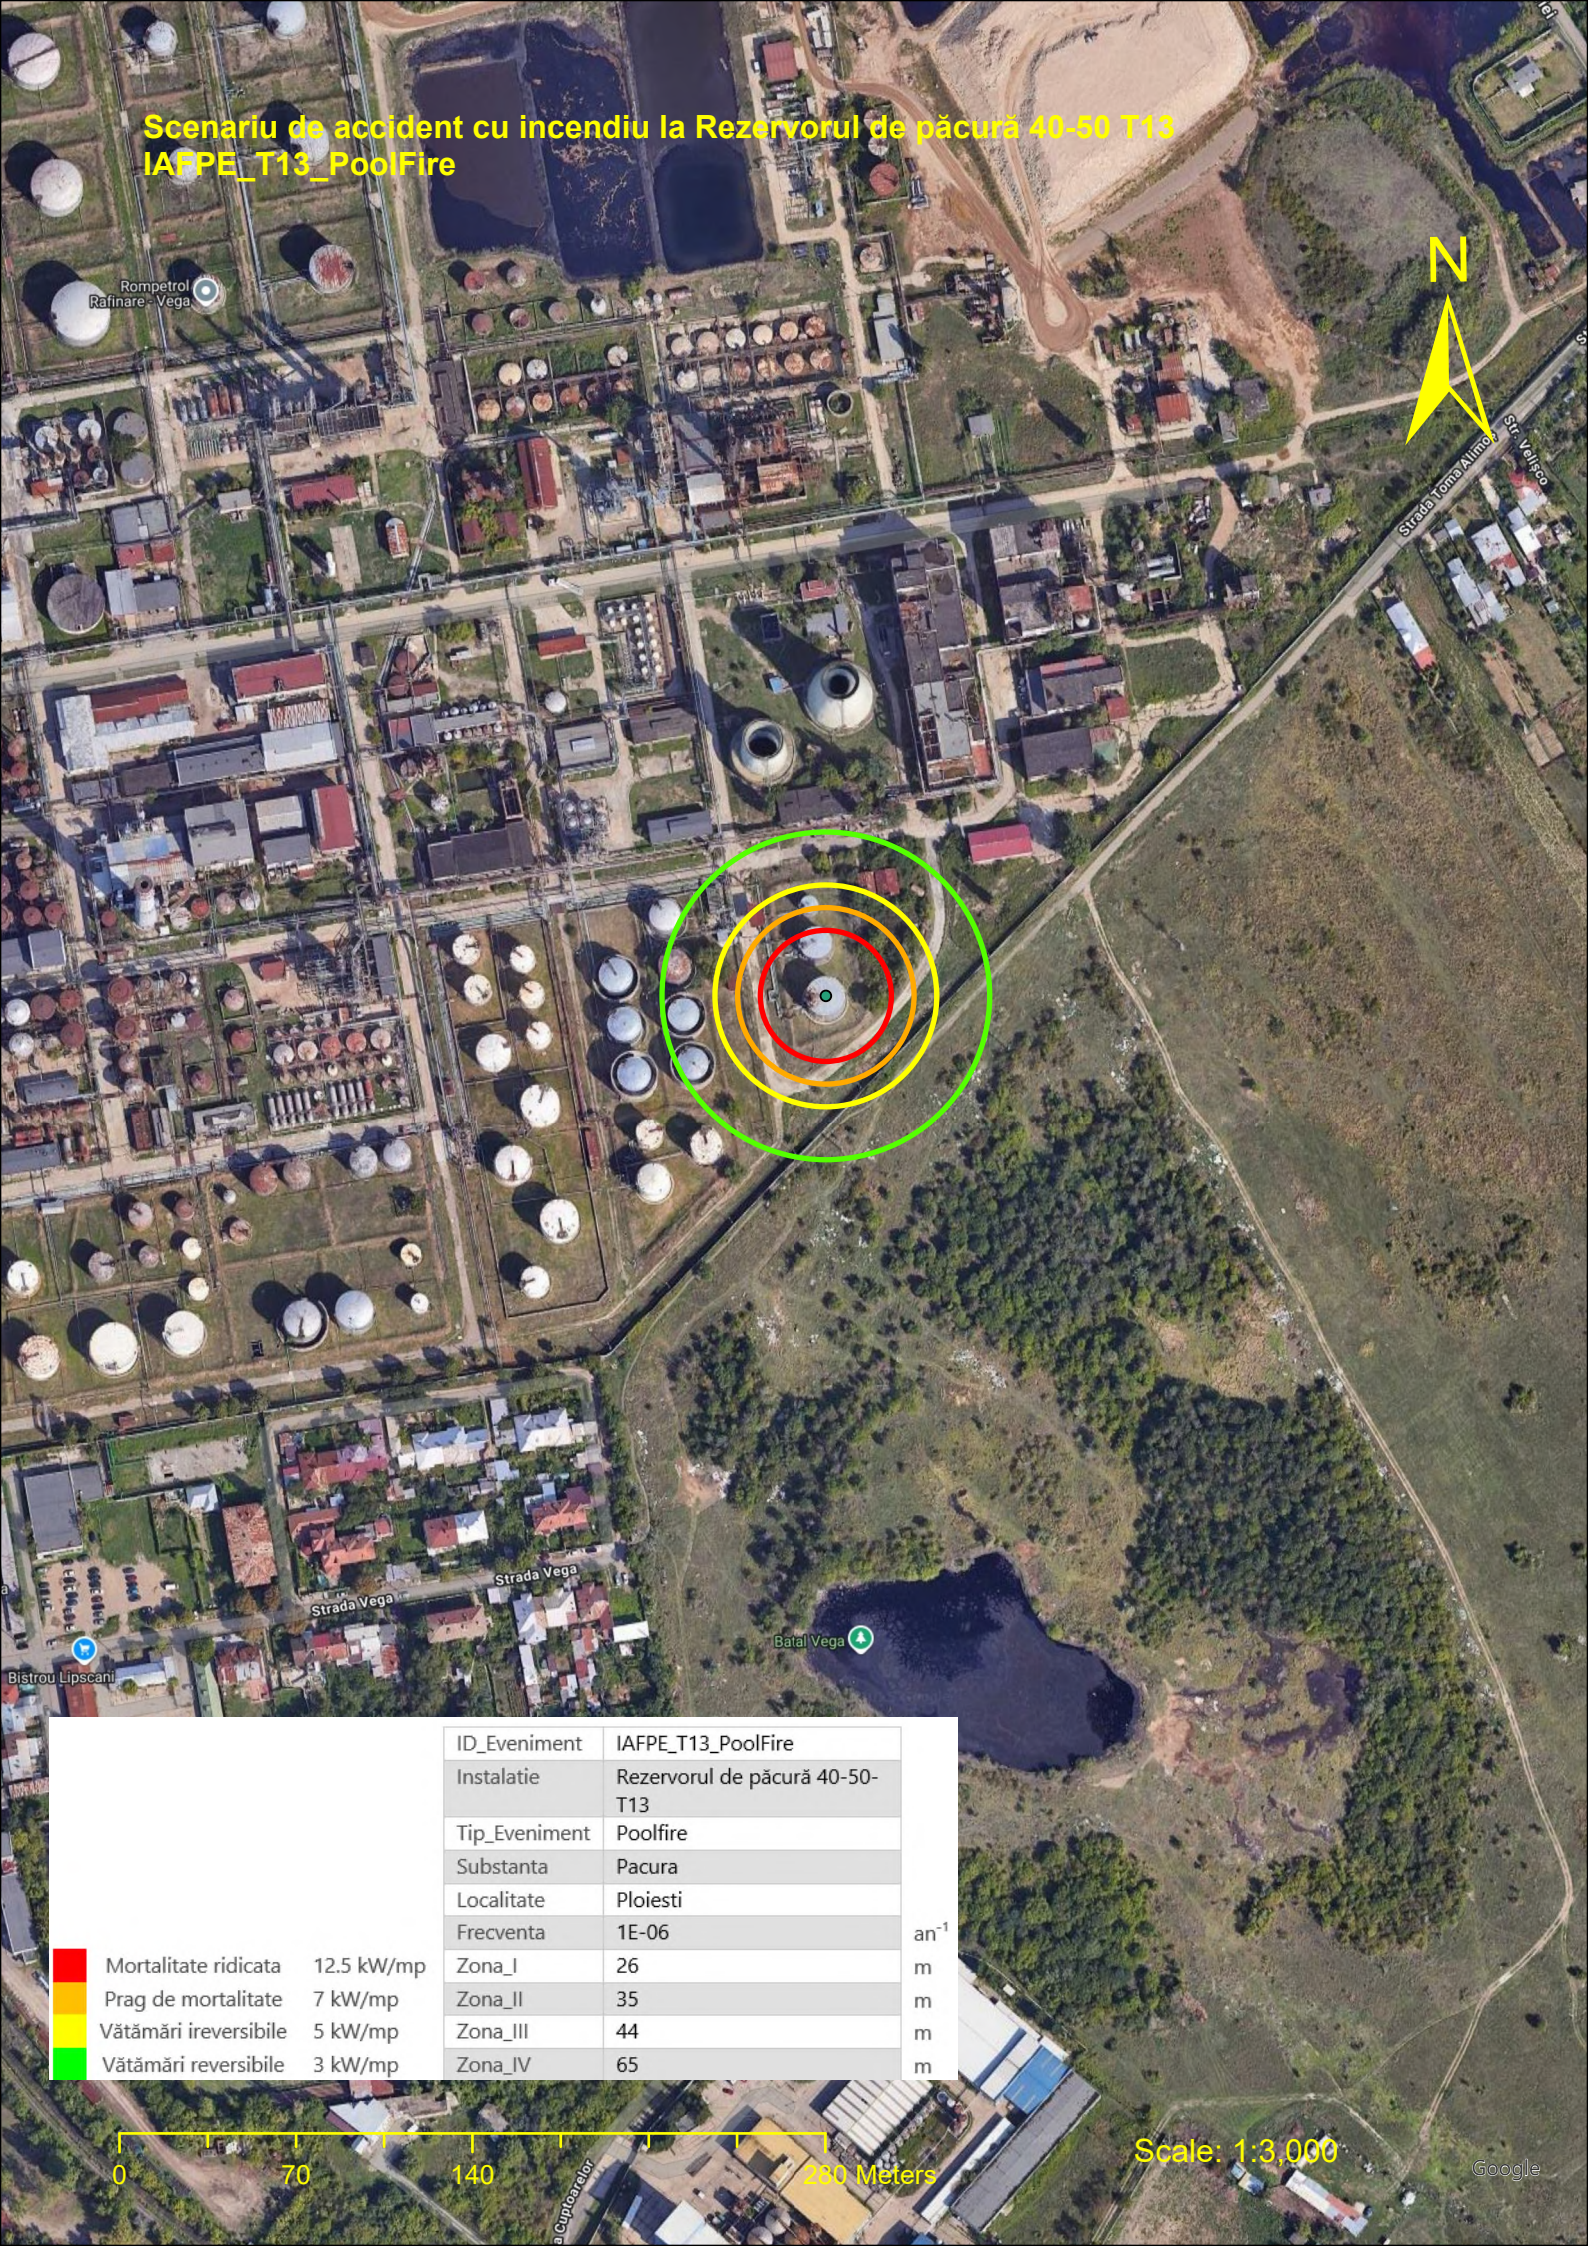

			ID_Eveniment	IAFPE_T13_PoolFire	
			Instalatie	Rezervorul de păcură 40-50-T13	
			Tip_Eveniment	Poolfire	
			Substanta	Pacura	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1E-06	an <sup>-1</sup>
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	26	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	35	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	44	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	65	m

0 70 140 280 Meters

Scale: 1:3,000